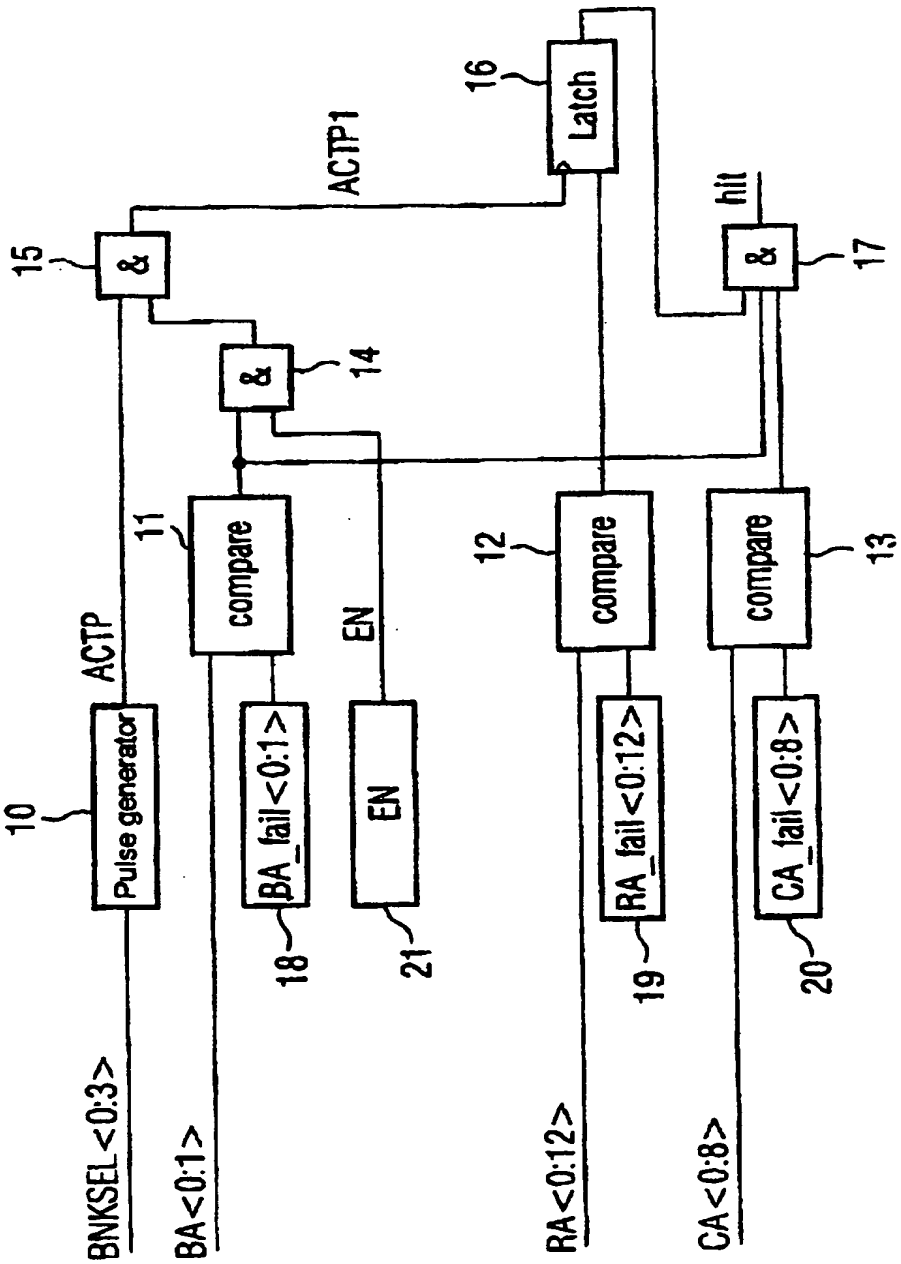
10
Pulse generator
ACTP
BNKSEL<0:3>
11
compare
BA<0:1>
18
BA_fail<0:1>
14
&
EN
21
EN
15
&
ACTP1
16
Latch
12
compare
RA<0:12>
19
RA_fail<0:12>
hit
17
&
13
compare
CA<0:8>
20
CA_fail<0:8>